

SW21 : Drehbares switch zur regulierung der verstaerkung

0 Max. verstaerkung

F Min. verstaerkung

M1: Externe elektrische verbindungen

1 + Versorgung (16 ÷ 24 VDC / 100 mA)

2 - Versorgung

3 Nicht benutzt

4 Kontakt relais (Gemeinsam)

5 Kontakt relais (N.O.)

6 Kontakt relais (N.C.)



Die Trimmer P1 und P2 SOLLTEN NICHT VON BENUTZEN GEREGLT WERDEN

1 + Versorgung (16 ÷ 24 VDC / 100 mA)

2 - Versorgung

3 Nicht benutzt

4 Kontakt relais (Gemeinsam)


5 Kontakt relais (N.O.)

6 Kontakt relais (N.C.) < ERDE: Masseverbindung



WARNUNG:

Ein fehler hafte verbindung zerstört der fñhler

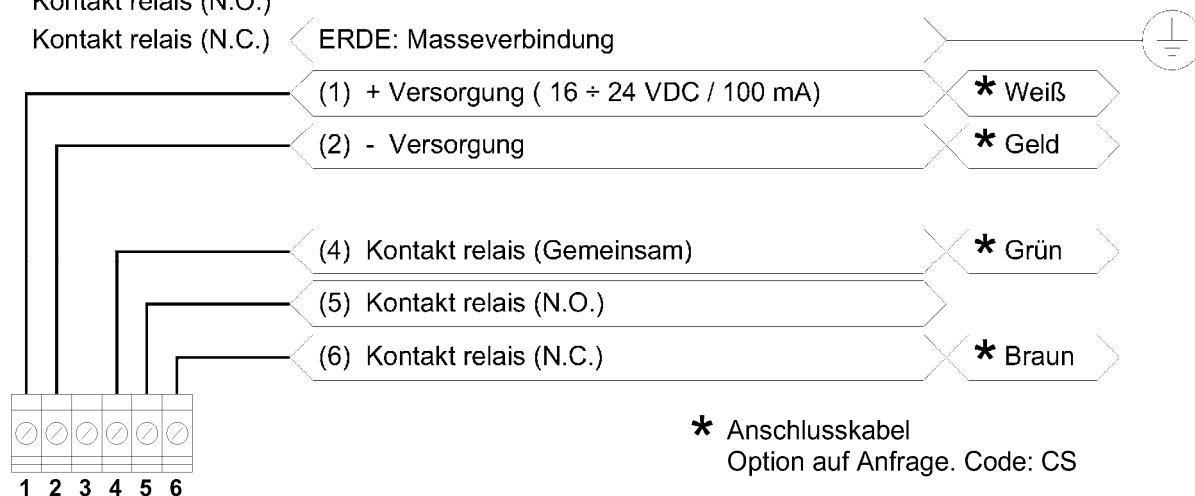

* Anschlusskabel
Option auf Anfrage. Code: CS