

COLLEGARE I
SEGNALI D'INGRESSO
A CONTATTI PRIVI
DI TENSIONE

TENSIONE ALIMENTAZIONE

	VAC	VDC
1	Fase (L)	+ VDC
2	Neutro (N)	- VDC
3	Terra (PE)	Terra (PE)

(Ulteriori dettagli vedi
4.1 Caratteristiche tecniche)


SEGNALI IN USCITA

RELE' CUMULATIVO ALLARMI (K1)

SEGNALI IN INGRESSO

CICLI ADDIZIONALI DA CONTATTO VENTILATORE
Contatto chiuso = ventilatore ON
PONTICELLARE SE NON USATO CON INGRESSI
DA CONTATTI ESTERNI ABILITATI
(Vedi 2.2 Codice D1ab1)

ON / OFF PULIZIA DA CONTATTO ESTERNO
Contatto chiuso = ciclo abilitato
PONTICELLARE SE NON USATO CON INGRESSI
DA CONTATTI ESTERNI ABILITATI
(Vedi 2.2 Codice D6)

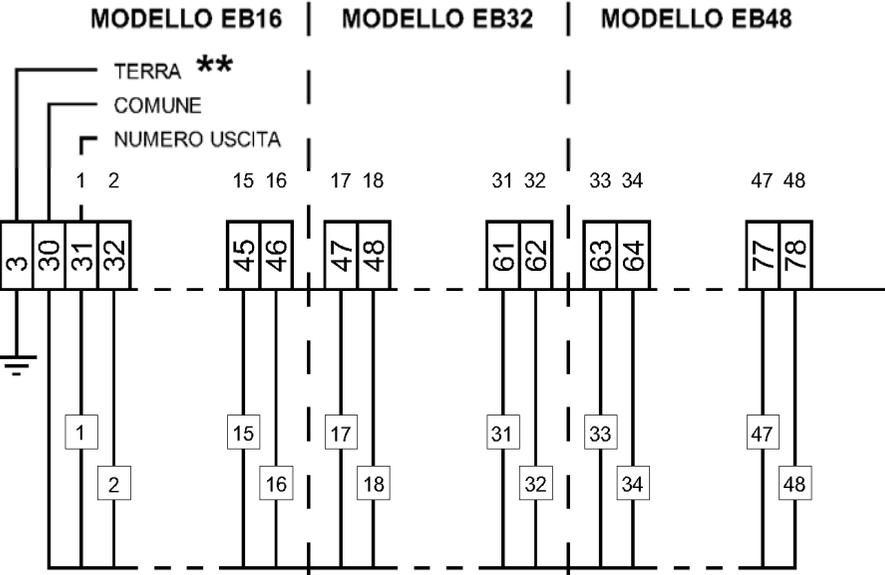

COLLEGAMENTO ELETTROVALVOLE

(Per tensioni di uscita vedi 4.1 caratteristiche tecniche)

CON USCITA VDC IL COMUNE E' COLLEGATO A +VDC

CON ALIMENTAZIONE VDC IL MENO E' COLLEGATO A TERRA

**** NON COLLEGARE A TERRA (3) IL COMUNE ELETTROVALVOLE (30)**

* OPZIONE A RICHIESTA